

1831/58

Ευθεία

Καθορισμός γραμμών περιτοχίους
επί ομοπέδω ΕΠ. Ερυθράς Σταυρού
ε' Βούλα Ο.Τ. 208-210-212α
Δ/γμ 27-2-57

Η γραμμή περιτοχίους αβ δα' τεδύ παραγγίμω τω άξονι
ΑΒΓΔΕΖΗΘ, ε' ορίεται ούτω δια τη' ού' αρ. 1693/57 ευθείου
μαί' σ' απόστα 5.00 μ. από τούτω. Η γραμμή περιτοχίους
κλ δα' τεδύ ματ' επέλτασ τη' μορφωσίμω ΕΔ. Η γραμμή
περιτοχίους βγ δα' τεδύ παραγγίμω τη' κλ μαί' σ' από-
-στα 12.00 μ. από τούτω. Το άμφιν γ' ορίεται ε' σ' τομή
τη' βγ μαί' τη' μν ε' ορίεται αύτω δια τη' ού' αρ. 1057/57 ευθείου.
Η γραμμή περιτοχίους εδ
δα' τεδύ ε' τη' τη' γρ, ε' ορίεται άμφιν ματ' επέλτασ
τη' ημωρσ Ρ'Ρ" άπεχσ από τη' γμω' Ρ' 15.00 μ. Το άμφιν
ε' ορίεται ε' τομή τη' δε μαί' τη' εθ ε' ορίεται αύτω
δια τη' ού' αρ. 696/58 ευθείου. Η γραμμή περιτοχίους
εφ δα' τεδύ ε' τη' τη' εη, ε' ορίεται άμφιν ε' τη' τω σφρα τ.
-ημωρσ π'η" άπεχσ από τη' γμω' η' 54.00 μ.

[Signature]
Επιθεωρητής

3-9-1958


Προϊστάμενος: Ιωάν. Τσαρ. Ιω.

[Signature]

582
74
10
33
52

1-52
645
293
1094


1101
222
423

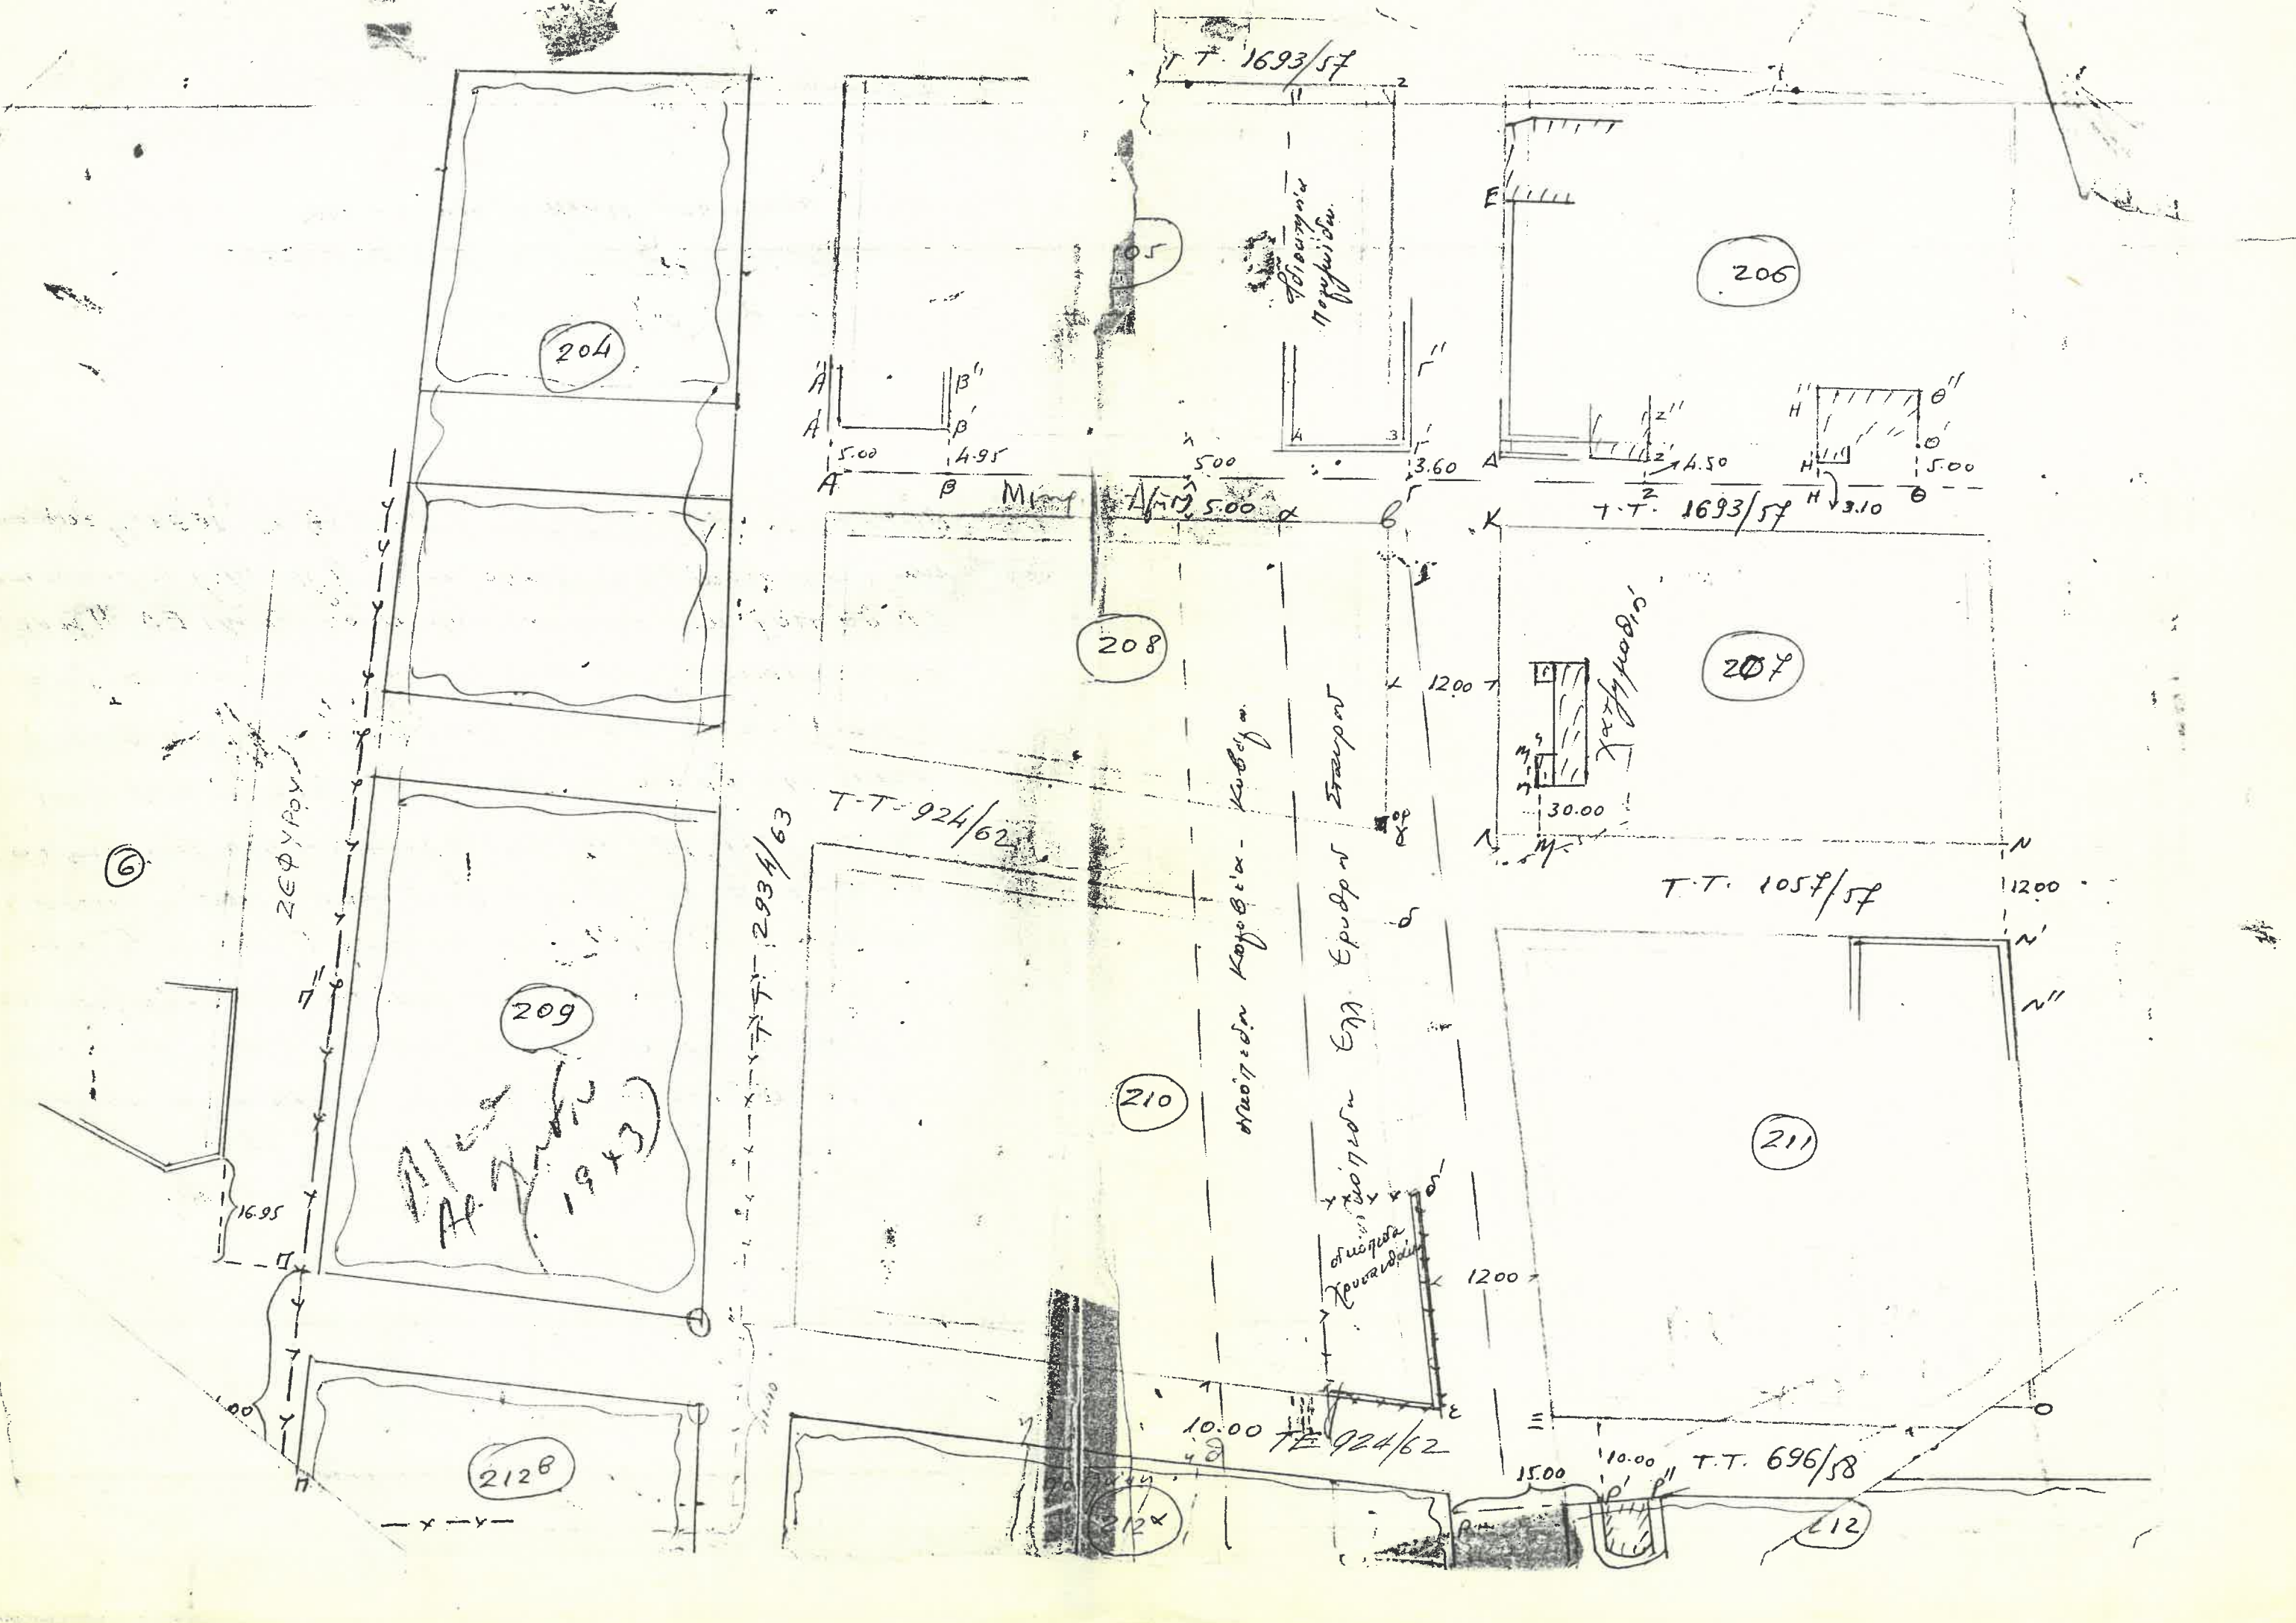

T.T. 1693/57

204

206

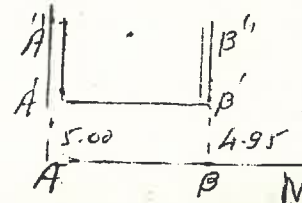


Απορροή
Προβλεπόμενη

T.T. 1693/57

208

207



6

ΣΕΦΥΡΟΥ

T.T. 2934/63

T.T. 924/62

T.T. 1057/57

209

210

211

Α/Μ 1943

Μαγειρική Κουζίνα

Απορροή για Εργαστήριο

16.95

212B

212A

10.00 T.T. 924/62

15.00 10.00 T.T. 696/58

212